



UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA d32 - POTRUBÍ PE100 SDR11 PN16 32x3,0
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA Z PP, KRUHOVÁ, S MOŽNOSTÍ OBETONOVÁNÍ


PŮDORYS

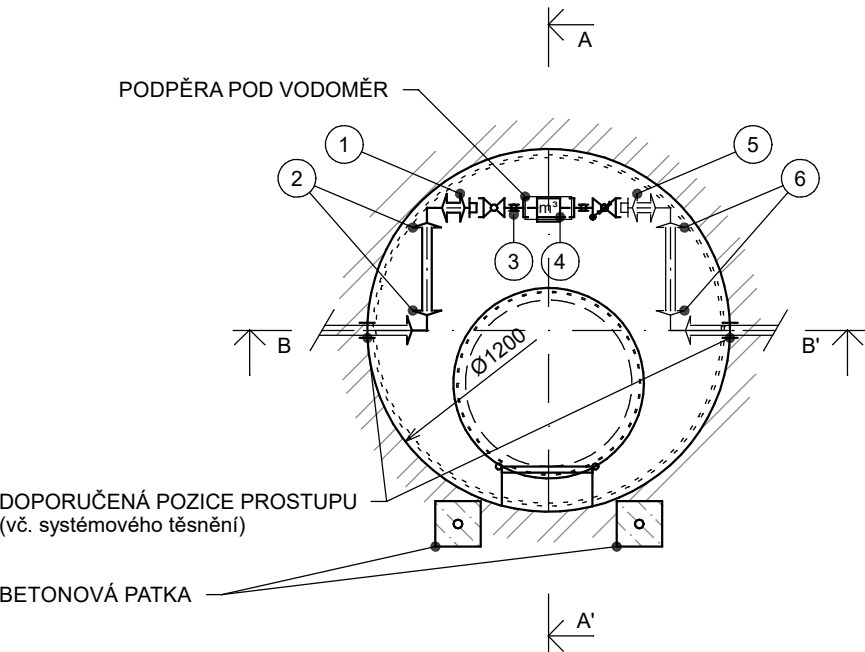

ŘEZ A-A'

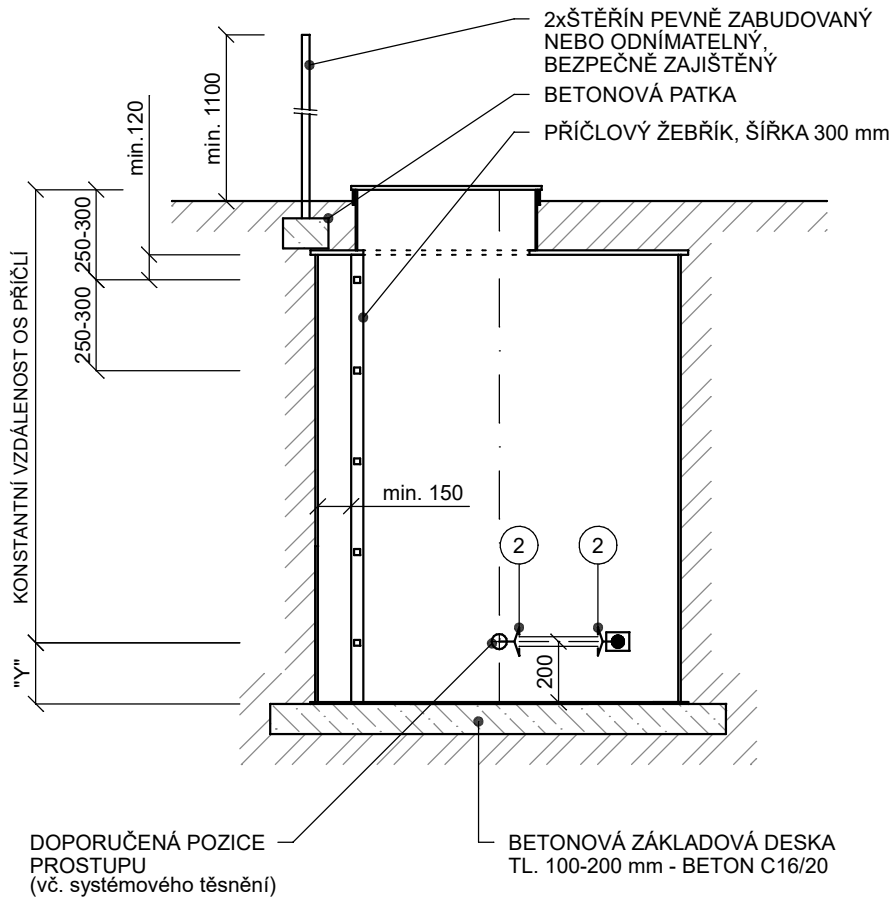

ŘEZ B-B'

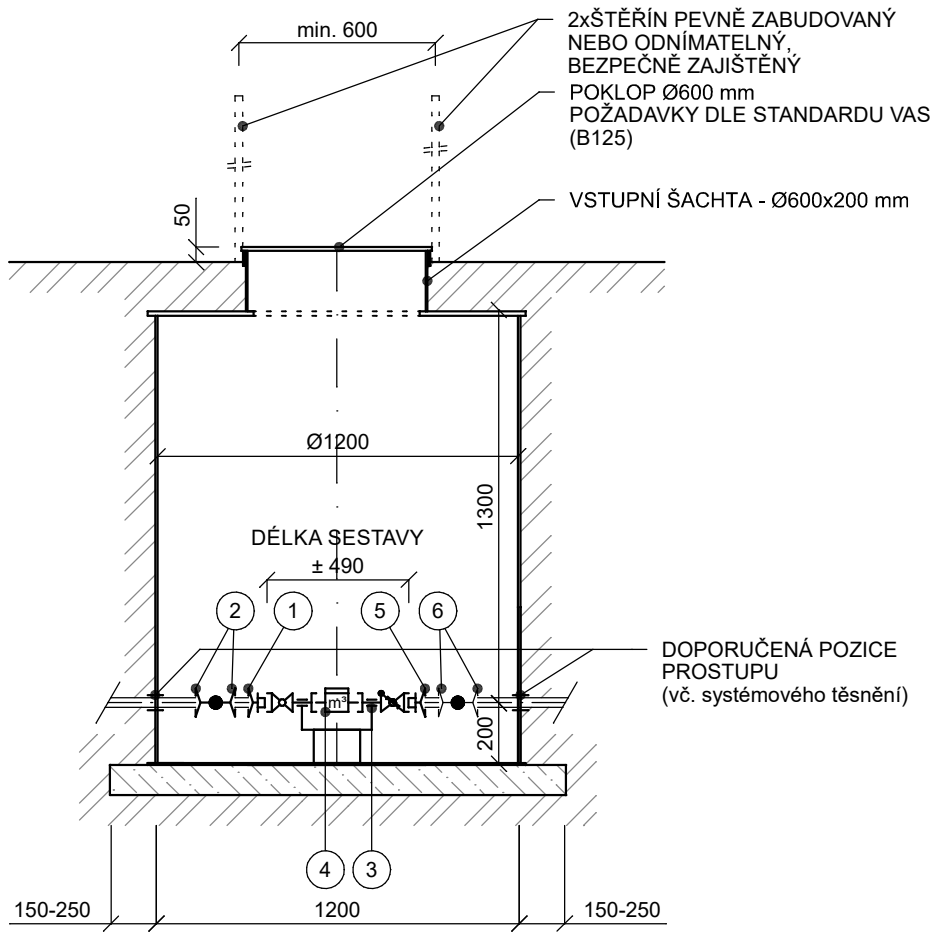

* VZDÁLENOST "Y" MUSÍ BÝT MENŠÍ NEBO ROVNA KONSTANTNÍ VZDÁLENOSTI OS PŘÍČLÍ

LEGENDA

POZ.	POPIS	OZN. TYPU	OBJ. ČÍSLO	DODAVATEL
1	ISIFLO PŘECHODOVÝ KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM	T110 d32 x 1"	-	AVK
2	ISIFLO KOLENO 90°	T120 d32xd32	-	AVK
3	VODOMĚRNÁ SESTAVA BRUSE, NA VSTUPU SEDLOVÝ VENTIL S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1", NA VÝSTUPU SEDLOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU A VYPOUŠTĚNÍM S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1". PRO VODOMĚR Q3=4,0 m³/hod (ROZTEČ 190 mm)	PŘÍMÁ	19.61.190.1	AVK
4	VODOMĚR, HORIZONTÁLNÍ MONTÁŽ (ROZTEČ 190 mm). (HRAZEN VLASTNÍKEM VODOVODU)	Q3=4,0 m³/hod; 1" x 1"	-	VAS
5	ISIFLO PŘECHODOVÝ KUS (SPECIFIKACE DLE POŽADAVKŮ ODBĚRATELE / VLASTNÍKA NEMOVITOSTI NEBO POZEMKU PŘIPOJOVANÉHO NA VODOVOD)	-	-	-
6	ISIFLO KOLENO 90° (SPECIFIKACE DLE POŽADAVKŮ ODBĚRATELE / VLASTNÍKA NEMOVITOSTI NEBO POZEMKU PŘIPOJOVANÉHO NA VODOVOD)	-	-	-